Anexa nr. 3[1]
la Contractul de furnizare a energiei electrice
nr._____din____

Actul de delimitare
nr. R40202025020037 din 13.02.2025

Pentru locul de consum (NLC): **2261811**

Prezentul act este întocmit de către reprezentantul: **Î.C.S „Premier Energy Distribution" S.A.**

în persoana: **Inginer-energetician solicitari de conectare Rotaru Vladislav**
(numele, prenumele reprezentantului Operatorului Sistemului de Distribuţie, funcţia)

denumit în continuare "**OPERATOR AL SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE**" şi reprezentantul: **I.P. CMDA**
(numele, (denumirea) consumatorului final: întreprinderii, organizaţiei, asociaţiei, persoană fizică, etc..., , numele, prenumele, funcţia)
denumit în continuare „**CONSUMATOR**", în baza: _____

Verificarea schemei existente
(denumirea documentului: condiţii tehnice, proiect, act de verificare, schema electrică existentă, etc)
privind următoarele:

1.Obiectul: **Incapere nelocativa**
(caracteristica: oficiu, bloc locativ, secţie de producere, centru comercial, gheretă, etc)

situat pe adresa: **Buiucani, Mihai Viteazul, 2/a**

se alimentează cu energie electrică de la: **ID-0,4kV, PT-717 S1 fid.3**
(codul staţiei de transformare, cutiei de cablu, alte date)

2. Punctul de delimitare:
Conform schemei (Anexa la act.) punctul de delimitare dintre instalaţiile electrice ale „Operatorului Sistemului de Distribuţie" şi instalaţiile electrice ale „CONSUMATORULUI" final, deţinute în baza dreptului de proprietate sau altui drept şi a responsabilităţilor pentru exploatarea lor, este stabilit la:
Papucii de cablu din ID-0,4kV, PT-717 S1 fid.3 spre CE-14484.

Adresa electrică: CE 14484 -> PT 717S1/3 -> PD 8S2/11 -> PDC 1/69


3. Parametrii ce urmează a fi respectaţi:
Puterea maximă permisă: **19,000 kW**
Tensiunea în punctul de delimitare:**230/400 V**
Categoria de fiabilitate a alimentării cu energie electrică a consumatorului: **III (a treia)**
Prezentul Act a fost alcătuit în trei exemplare, unul pentru „CONSUMATORUL" final şi două pentru „Operatorul Sistemului de Distribuţie"

„CONSUMATORUL" **„OPERATOR AL SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE"**

(semnătura şi ştampila) (semnătura şi ştampila)

Notă: Fără schema electrică din Anexa la Actul de delimitare, parte componentă a acestuia, Actul nu este valabil.

Schema monofilară de alimentare cu energie electrică a consumatorului final **I.P. CMDA** .

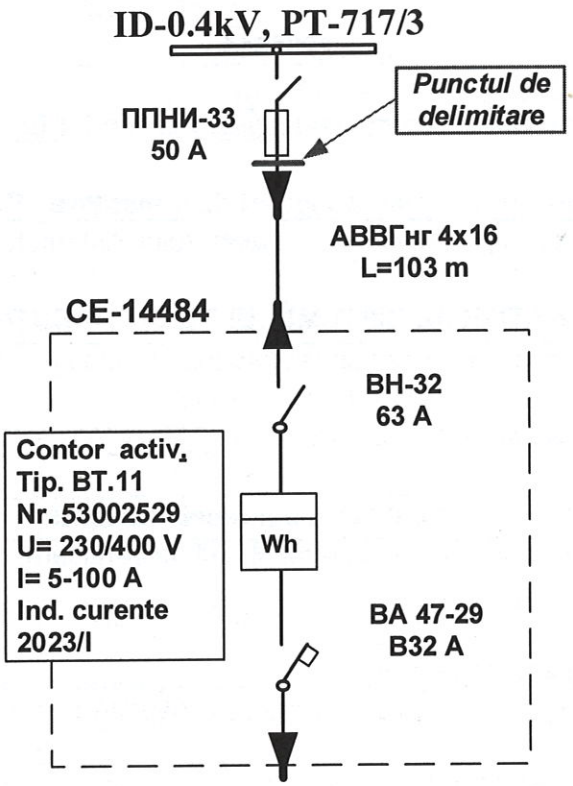

Note:

1. Pe schemă se indică, în mod obligatoriu: lungimea, secţiunea transversală a conductei liniei electrice aeriene sau prin cablu în sectorul de la punctul de delimitare până la echipamentul de măsurare a Consumatorului final, locul instalării echipamentului de măsurare, puterea racordată, sursa autonomă de alimentare, parametrii protecţiei prin relee sau siguranţe, punctul de delimitare.
2. În cazul în care Consumatorul final dispune de sursă autonomă pentru alimentare cu energie electrică la prezentul Act se anexează Actul de existenţă a sursei autonome pentru alimentare cu energie electrică şi sistemul de racordarea lor la reţelele electrice de distribuţie în funcţie.

3. Telefonul şi semnătura Operatorului Sistemului de Distribuție: **43 11 11**

4. Telefonul Consumatorului: **068690803**

Atenţie! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea acestora va fi efectuată în condițiile Legii nr. 133 din 08.07.2011. Număr de identificare unic: 0000293.

Anexa B

CARACTERISTICELE LOCULUI DE CONSUM/PRODUCERE

Tabelul nr.1

Denumirea utilizatorului de sistem		**I.P. CMDA**
Numărul de identificare a locului de consum NLC		2261811
Adresa locului de consum/producere		**Buiucani, Mihai Viteazul, 2/a**
Caracteristicele instalaţiei electrice (consum / generare / contorizare netă)		**Incapere nelocativa**
Nr. Avizului de racordare		**R40202025020037**
Adresa electrică (se indică toate, se bifează cea de bază)	**CE 14484 -> PT 717S1/3 -> PD 8S2/11 -> PDC 1/69**	
Categoria de fiabilitate a alimentării cu energie electrică		**III (a treia)**
Tensiunea nominală în punctul de delimitare (kV)		**230/400 V**
Abaterile admisibile ale tensiunii în punctele de delimitare		**±10% din Unom.**
Puterea aprobată (puterea maximă racordată) kW		**19,000 kW**
Regim de funcţionare (permanent/sezonier)		
Posibilitatea contorului de a înregistra consum de energie electrică orar		
Puterea consumată în orele sarcinii de vârf ale curbei de sarcină (kW)		**19,000 kW**
Capacitatea de reducere a sarcinii în cazul deficitului de putere sau a restricţiilor în furnizarea energiei electrice	Tranşa	Conform Anexei 3 la Contractul de furnizare
	Puterea cu care se reduce (kW) faţă de puterea contractată	Conform Anexei 3 la Contractul de furnizare
	Puterea maximă de funcţionare după reducere (kW)	Conform Anexei 3 la Contractul de furnizare
Puterea minimă de avarie (kW)		0
Puterea minimă tehnologică (kW)		0
Caracteristicele instalaţiei de compensare	Puterea (kVAr)	Conform Anexei 2 la Contractul de furnizare
	Supracompensare permisă între orele:	Conform Anexei 2 la Contractul de furnizare
	Supracompensare interzisă între orele:	Conform Anexei 2 la Contractul de furnizare

Tabelul nr.2

LISTA PERSONALULUI ELECTROTEHNIC AL CONSUMATORULUI NONCASNIC, ÎMPUTERNICIT ÎN EFECTUAREA CONVORBIRILOR OPERATIVE ŞI MANEVRELOR OPERATIVE ÎN INSTALAŢIILE ELECTRICE

Nume, Prenume	Funcţia persoanei responsabile	Telefonul

Tabelul nr.3

LISTA PERSONALULUI OPERATIV AL OPERATORULUI DE SISTEM Î.C.S. "Premier Energy Distribution" S.A ÎN DEPENDENŢĂ DE ZONELE DE RESPONSABILITATE

Funcția	Zona geografică de responsabilitate	Telefon
Şeful de Tura	S/e 110/35/10 si LA-35-110 kV zona Î.C.S. "Premier Energy Distribution" S.A.	022 431 352, 022 431 452
DÎR Chișinău 6-10 kV	6-10 kV municipiul Chișinău, or. Ialoveni, 0,4-6-10 kV r-nul Criuleni	022 431 652 022 431 552
DÎR Chișinău 0,4 kV	0,4 kV municipiul Chișinău	022 431 502
DÎR Zona Anenii Noi	Sectorul Anenii Noi (r-nele Anenii Noi, Căușeni, Hîncești, Stefan Voda, Ialoveni)	022 431 712
DÎR Zona Orhei	Sectorul Orhei (Orhei, Călăraşi, Telenești, Nisporeni, Strășeni, Criuleni)	022 431 702
DÎR Zona Comrat	Rețeaua de distribuție 0,4-6-10 kV Sectorul Sud (Comrat, Ciadîr Lunga, Cimișlia, Basarabeasca, Leova)	022 431 812
DÎR Zona Cahul	Sectorul Sud (Cahul, Vulcănești, Taraclia, Cantemir)	022 431 802

„CONSUMATORUL" **„OPERATOR AL SISTEMULUI DE DISTRIBUȚIE"**

(semnătura şi ştampilă) (semnătura şi ştampilă)

Anexa nr.1 din 12.03.2025
la Contractul de furnizare a energiei
consumatorului noncasnic
nr 40305000315 din 12.03.2025
Numărului Locului de Consum 2261811

CARACTERISTICILE DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE

2261811 MD-2004 mun. Chișinău, or. Chișinău, str.Mihai Viteazul 2 /A ap.OF.
(numărul locului de consum (NLC), denumirea locului de consum, adresa poștal)

I.P. "CMDA" MD-2012 mun. Chișinău, or. Chișinău, str.Ștefan cel Mare și Sfînt 132
(denumirea consumatorului noncasnic, sediul nr. de identificare IDNO)

1. Furnizarea energiei electrice la NLC 2261811 se va efectua pe o durată de timp determinată (nedeterminată sau determinată, la solicitarea Consumatorului), pînă pe data de 04.09.2025
2. Puterea contractată 19 kW.
3. Tensiunea nominală în punctul de delimitare 230/400 V V.
4. Valorile abaterii admisibile a tensiunii în punctul de delimitare constituie ±5%, abaterii admisibile limită a tensiunii - ±10%, în conformitate cu GOST 13109 Durata abaterilor admisibile limită este stabilită prin GOST 13109 și constituie 5% din intervalul de timp de 24 ore. Durata abaterilor admisibile ale tensiunii este nelimitată.
5. Numărul orelor de utilizare a puterii contractate _____
6. Energia reactivă inductivă pentru care Consumatorul noncasnic nu va suporta-plăți adiționale, corespunde factorului de putere cos ≥ 0.92 (0,92 pentru Consumatorul racordat la tensiunea 0,4 kV și 0,87 la la tensiunea 10(6) kV).
7. Energia reactivă capacitivă pentru care Consumatorul noncasnic nu va suporta plăți adiționale se reglementează prin condițiile anexei la Contract.
8. Categoria de fiabilitate a alimentării cu energie electrică 3
9. Cota de participare la consum:
   a) Consumatorul noncasnic _____ %
   b) Subconsumatorul _____ %.
10. Parametrii liniei electrice în sectorul cuprins între punctul de delimitare și locul instalării echipamentului de măsurare a energiei electrice:
    a) tensiunea nominală 0.38 kV
    b) lungimea 103 m
    c) secțiunea transversală 16.00 mm2
    d) tipul liniei Alte JT LEA, LEC
    e) tip metal al firului Al (Al, Cu, Fe)
    (monofilar, multifilar)

CARACTERISTICILE ECHIPAMENTULUI DE MĂSURARE

Tabelul

Transformatorul de forță Elementele echipamentului de măsurare	Numărul transformatorului				
	Nr.1	Nr.2	Nr.3	Nr.4	Nr.5
Puterea nominală a transformatorului de forță sau puterea sarcinii aprobate pentru utilizarea (kVA), (kW)					
Contor de evidență a consumului energiei electrice active: tipul	BT.11-				
Nr. de fabricație	53002529				
Data verificării metrologice de stat	30.03.2023				
Tensiunea nominală (V)	230/400 V				
Intensitatea nominală (A)	5-100				
Codul sigiliului	6516406 6582316				
Indicația inițială	500				
Coeficientul de calcul (dacă contorul este conectat prin transformatoare de măsură)	1				
Contor de evidență a consumului energiei electrice reactive (inductivă): tipul					
Nr. de fabricație					
Data verificării metrologice de stat					
Tensiunea nominală (V)					
Intensitatea nominală (A)					
Codul sigiliului					
Indicația inițială					
Coeficientul de calcul (dacă contorul este conectat prin transformatoare de măsură)					

Contor de evidenţă a consumului energiei electrice reactive (de capacitate): tipul					
Nr. de fabricaţie					
Data verificării metrologice de stat					
Tensiunea nominală (V)					
Intensitatea nominală (A)					
Indicaţia iniţială					
Codul sigiliului					
Coeficientul de calcul (dacă contorul este conectat prin transformatoare de măsură)					
Transformatoare de curent:tipul					
Nr. de fabricaţie - faza A					
faza B					
faza C					
Data verificării metrologice de stat					
Tensiunea nominală (kV)					
Intensitatea primară nominală (A)					
Intensitatea secundară nominală (A)					
Coeficientul de transformare (Ktc)					
Codul sigiliului					
Transformator de tensiune: tipul					
Nr. de fabricaţie					
Data verificării metrologice de stat					
Tensiunea primară nominală (V)					
Tensiunea secundară nominală (V)					
Coeficientul de transformare (Ktt)					
Codul sigiliului					
Elementele suplimentare pentru măsurarea timpului, sarcinii, factorului de putere etc. necesare la determinarea pierderilor de energie electrică					

Notă: Consumatorul noncasnic se angajează să-l informeze imediat pe Furnizor în scris despre toate dereglările în funcţionarea echipamentului de măsurare.

Parametrii transformatoarelor de forţă aflate la balanţa consumatorului noncasnic Tabelul

Tipul Transformatorului	Snom.	U1nom	U2nom	I1nom.	I2nom.	ΔP0	ΔPSC	I0	USC
	kVA	kV	kV	A	A	kW	kW	%Inom.	%Inom.

Furnizorul _____ / _____ /

L.ş.

Consumatorul _____ /

L.ş.